

Denne folder er udarbejdet efter Arbejdstilsynets anvisninger.

Anvisninger fra Sønderborg Fjernvarmes personale **skal** følges.

Ved uheld eller ulykke **skal** det rapporteres til Sønderborg Fjernvarme.

Såfremt sikkerhedsreglerne tilsidesættes, kan det medføre bortvisning fra Sønderborg Fjernvarmes lokaliteter.

Sikkerhedsregler

- Det er **kun** tilladt chaufføren at arbejde og opholde sig i aflæsseområdet
- Passagerer **Skal** opholde sig i køretøjet
- Område mellem silokant og gul markering, **må ikke betrædes** når porten er fuldt åben
- Betjening af portanlæggene er placeret på højre side af hver port.

Rygning

Rygning i aflæsseområdet er forbudt.



Ved uheld/brand

- Kontakt vagthavende på telefonnummer:
23 21 65 85 / 73 43 50 00

Indvejning/udvejning

Vogntog indvejes på brovægt.


Efter endt aflæsning vejes vogntog igen på brovægt.

Flisprøve

Repræsentation prøve udtages i spand og bon fra indvejning vedlægges.

Spande til flisprøver er placeret i kasse ved siden af portene. Flisprøve afleveres i laboratoriet.

Aflæsning

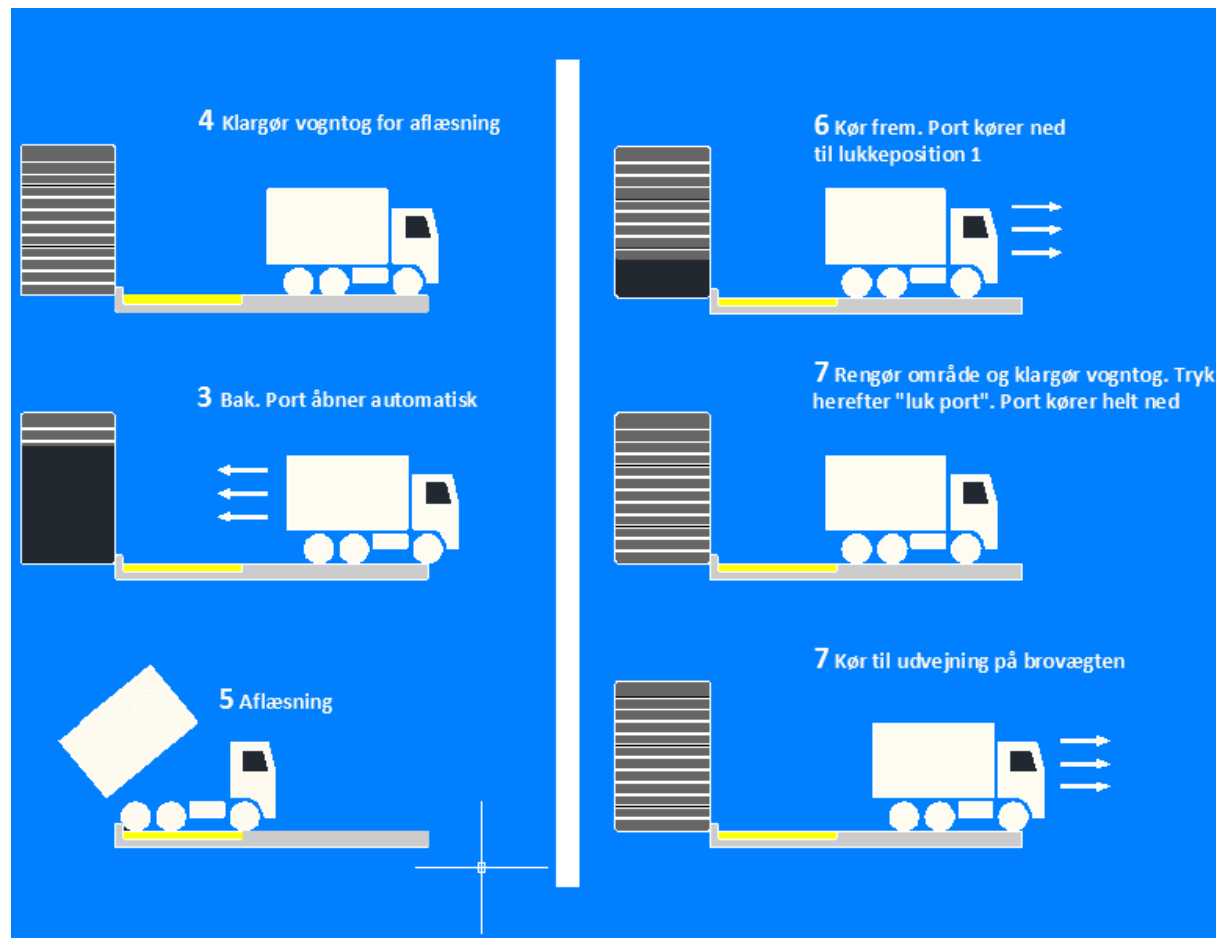

Ind- og udkørsel

Benyt indkørslen til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S, Vestermark 16, 6400 Sønderborg.

Udkørsel foretages via udendørs flislager til Ingolf Nielsens Vej.

GPS

WGS 84:


54° 55,638' N, 9° 46,834' E

WGS 84 decimal:

54,92731 N, 9,78056 E

Maks. 20 km.

- A: Brovægt til ind- og udvejning
- B: Porte til aflæsning til indvendigt silo. Spande til flisprøver står ved porten
- C: Aflevering af flisprøver til laboratoriet

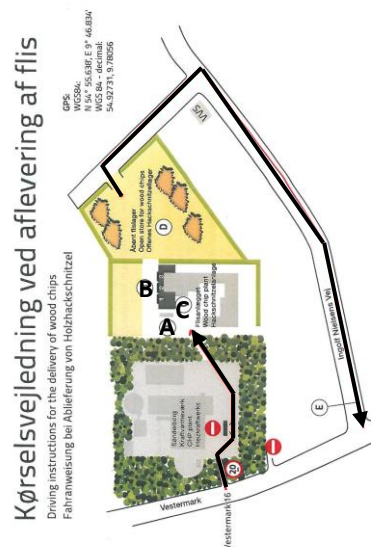

Udarbejdet af: Jens Schear Mikkelsen



Vestermark 14b
6400 Sønderborg

Tlf.: 23 21 65 85
E-mail: post@sfjv.dk

Åbningstider:

- Mandag til fredag kl. 07:00 – 16:00
- Eller efter aftale.

Vejledning i levering af biomasse til Central Vestermark



Juni 2016